



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF Nº 044/2021

Sant'Ana do Livramento, Em 28 de janeiro de 2021.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 18/2021”, de autoria do Vereador Thomaz Guilherme Goia Alves, conforme informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde, informar o que segue:

Na data de 15 de julho de 2020, foi encaminhado à Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente o memorando nº 067/2020, contendo como assunto: A Rede Elétrica UBS Dr. Carlos Ivoney Moreira Guedes.

O presente memorando supracitado, teve como objetivo solicitar a elaboração de projetos elétricos, visando a separação da rede elétrica, com implantação de novos medidores no local.

Destacou-se ainda a necessidade do pedido, tendo em vista a busca de melhorias das falhas que ocorrem constantemente na rede elétrica da aludida UBS.

Em 26 de julho de 2020, foi apresentado parecer técnico, relatando quais as recomendações necessárias a serem realizadas na UBS, conforme documento em anexo.

Através da documentação em anexo, bem como das informações recebidas até o presente momento, tem-se conhecimento que a presente reparação aconteceu de forma temporária, haja vista a indisponibilidade de recursos financeiros para realizar as modificações previstas no laudo técnico.

Diante do exposto e sabendo da necessidade de reparação do sistema elétrico da UBS, irá buscar meios para efetuar o conserto necessário e adequado para o bom funcionamento da Unidade Básica.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.




ANA LUIZA MOURA TAROUCO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

Ver. CARLOS ENRIQUE CIVEIRA

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sant'Ana do Livramento – RS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
MEMORANDO 067/2020

CÓPIA

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO
AMBIENTE
DE: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

DATA: 15/07/2020

ASSUNTO: REDE ELÉTRICA UBS DR. CARLOS IVONEY MOREIRA
GUEDES

Sr.^a Nara Har

Secretária Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

Tendo em vista o recebimento do relatório de vistoria nº. 246/2019 - parecer técnico das instalações elétricas da UBS Dr. Carlos Ivoney Moreira Guedes onde informa a situação atual da rede elétrica daquela edificação.

Com base no parecer técnico recebido, atendendo as indicações do **Item II – Recomendações** - vimos através deste solicitar elaboração de projetos elétricos visando a separação da rede elétrica, com implantação de novos medidores, para os seguintes locais:

1. UBS Dr. Carlos Ivoney Moreira Guedes – Av. Daltro Filho nº. 824;
2. Clínica Municipal de Fisioterapia – Rua Jacinto Moreira nº. 111;
3. Centro de Atenção a Saúde do Idoso – Rua Jacinto Moreira nº. 101

A solicitação faz-se necessária visando a correção das falhas que ocorrem constantemente na rede elétrica daquela UBS, evitando assim curtos circuitos, sobrecargas e quedas de energia. Primando pela segurança e prevenção de acidentes, por se tratar de edificações que recebem diariamente uma grande demanda de usuários SUS como também de servidores públicos que desempenham suas funções nestes locais.

Sendo o que tínhamos para o momento, colhemos o ensejo para reafirmar a nossa consideração e apreço.

Atenciosamente,

Eder Fialho

Secretário Municipal da Saúde

RECEBIDO

16 de 2020

Regina Sileira



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO-RS

"Cidade símbolo da Integração brasileira com países do MERCOSUL"

(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)

Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

Sant'Ana do Livramento, 26 de julho de 2019.

Memorando nº 323/2019/SEPLAMA

Da: Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente

Para: Secretaria de Saúde

Prezado Secretário:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, em resposta ao Memorando nº 244/2019, enviamos em anexo Relatório de Vistoria do DEMA nº246/2019 referente a Laudo de Avaliação da Rede Elétrica da UBS Dr. Carlos Ivoney Moreira Guedes (Unidade Sanitária).

Atenciosamente,

Olnei Ricardo Simas Dutra
Secretário Municipal de Planejamento

AO SEI 1000 DE
DE PLANEJAMENTO
CONVABZILZADO
PROCESSO 203 P/ MONITORIA
n 70.
Edel Riano
Secretaria Adjunto
Secretaria Mun. da Saúde
Sant'Ana do Livramento
22/07/19



RELATÓRIO DE VISTORIA / PARECER TÉCNICO COM VISTAS DE MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEMA n.º246/ 2019

Sant'Ana do Livramento, 26 de julho 2019.

Departamento Municipal de Meio Ambiente – DEMA – Meio Estrutural.

I - ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA, DA UBS DR. CARLOS IVONEY MOREIRA GUEDES (UNIDADE SANITÁRIA).

EMPREENDEDOR REQUERENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através do Memorando n.º 244/2019 – Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, C.N.P.J. / M.F: 88.124.961 /0001*59, de 17 de julho de 2019;

Foi realizada vistoria em 26/07/2019, sendo observado:

1. Inspeção visual das instalações internas do local identificado acima, sendo como referência para elaboração deste relatório ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão; A UBS DR. CARLOS IVONEY MOREIRA GUEDES, composta por tres edificações, sendo que todas são alimentadas por um único medidor de energia trifásico (380/220V-60Hz), instalado numa mureta próxima à porta entrada principal, com acesso pela Rua Daltro Filho, n.º824, medidor n.º 04645666-6 e disjuntor de proteção de 50A, atendendo às três edificações da U.S.B., sendo que as unidades de atendimento a idosos e de fisioterapia, estão situadas na porção posterior do terreno, que dão frente para a Rua Jacinto Moreira, e Já possuem a numeração, 101 e 111 respectivamente, estando desta forma, aptas para que suas alimentações elétricas sejam efetuadas por medidores individuais, isto é, um para cada unidade
2. Já foi sugerida anteriormente, através de relatórios de Vistorias, a alteração da alimentação elétrica proveniente da concessionária de energia, com a implantação de mais dois medidores, um para cada edificação, situadas à Rua Jacinto Moreira 101 e 111, conforme mencionado no item anterior, evitando-se desta forma problemas de sobrecarga e inúmeras quedas de energia que podem ocorrer a qualquer momento.
3. Também as reformas de instalações elétricas deverão de ser efetuadas, segundo um novo projeto a ser elaborado contemplando a mobilização de máquinas e equipamentos elétricos, não previstos no projeto original, que inicialmente, foi dimensionado com um coeficiente de folga de 30% e já se encontra sobrecarregados.

II - RECOMENDAÇÕES:

1. Substituir o disjuntor geral de 50A junto ao medidor, por um de no máximo 63A e cabeamento do novo padrão CPFL/RGE Sul;
2. Refazer um estudo de cargas necessárias, para cada uma das edificações, adequando a rede à demanda atual, inclusive atendendo às improvisações;
3. Efetuar um novo projeto elétrico de cada uma das edificações, independentes, com alimentação individual;



4. Considerar no item anterior, a desvinculação da alimentação das duas edificações situadas na porção posterior da USB, que atendem aos idosos e a fiftioterapia, instalando um medidor independente para cada uma delas;
5. Verificação do sistema de aterramento das três edificações;
6. Revisão do sistema de proteção contra descargas atmosféricas;

III - FOTOGRAFIAS:

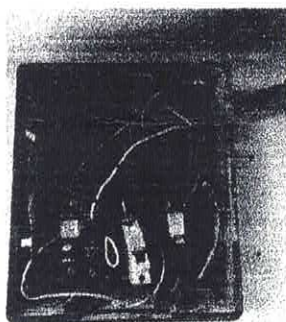


Foto 1 QDG

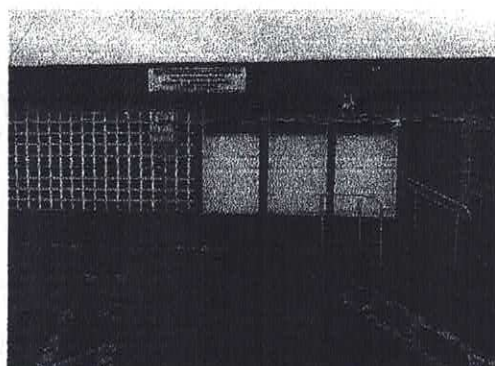


Foto 2 Saude do Idoso

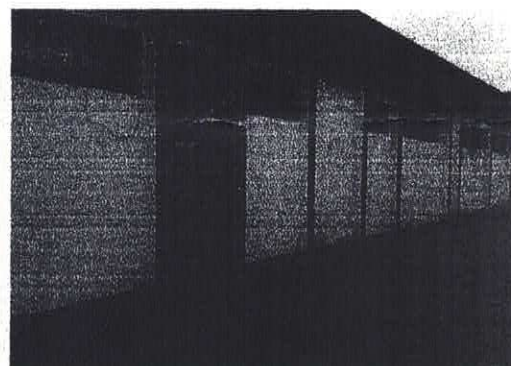


Foto 3 - fisioterapia

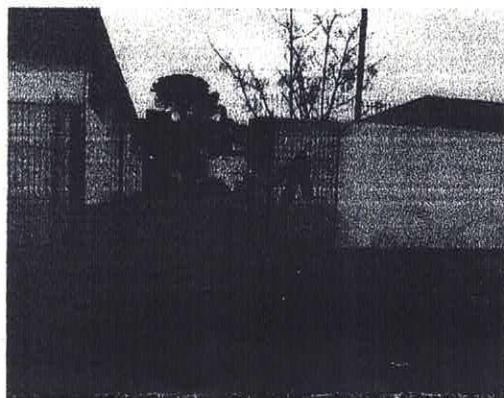


Foto 4 local medidores

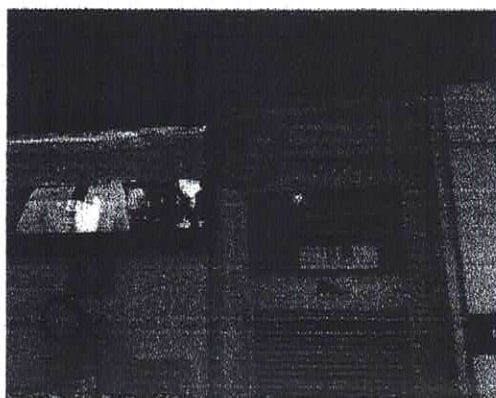


Foto 5 Improvisações eletricas

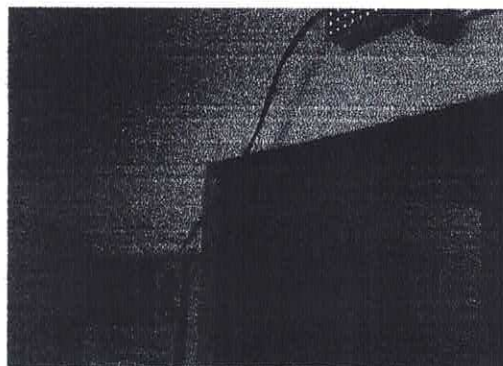


Foto 6 Improvisações elétricas